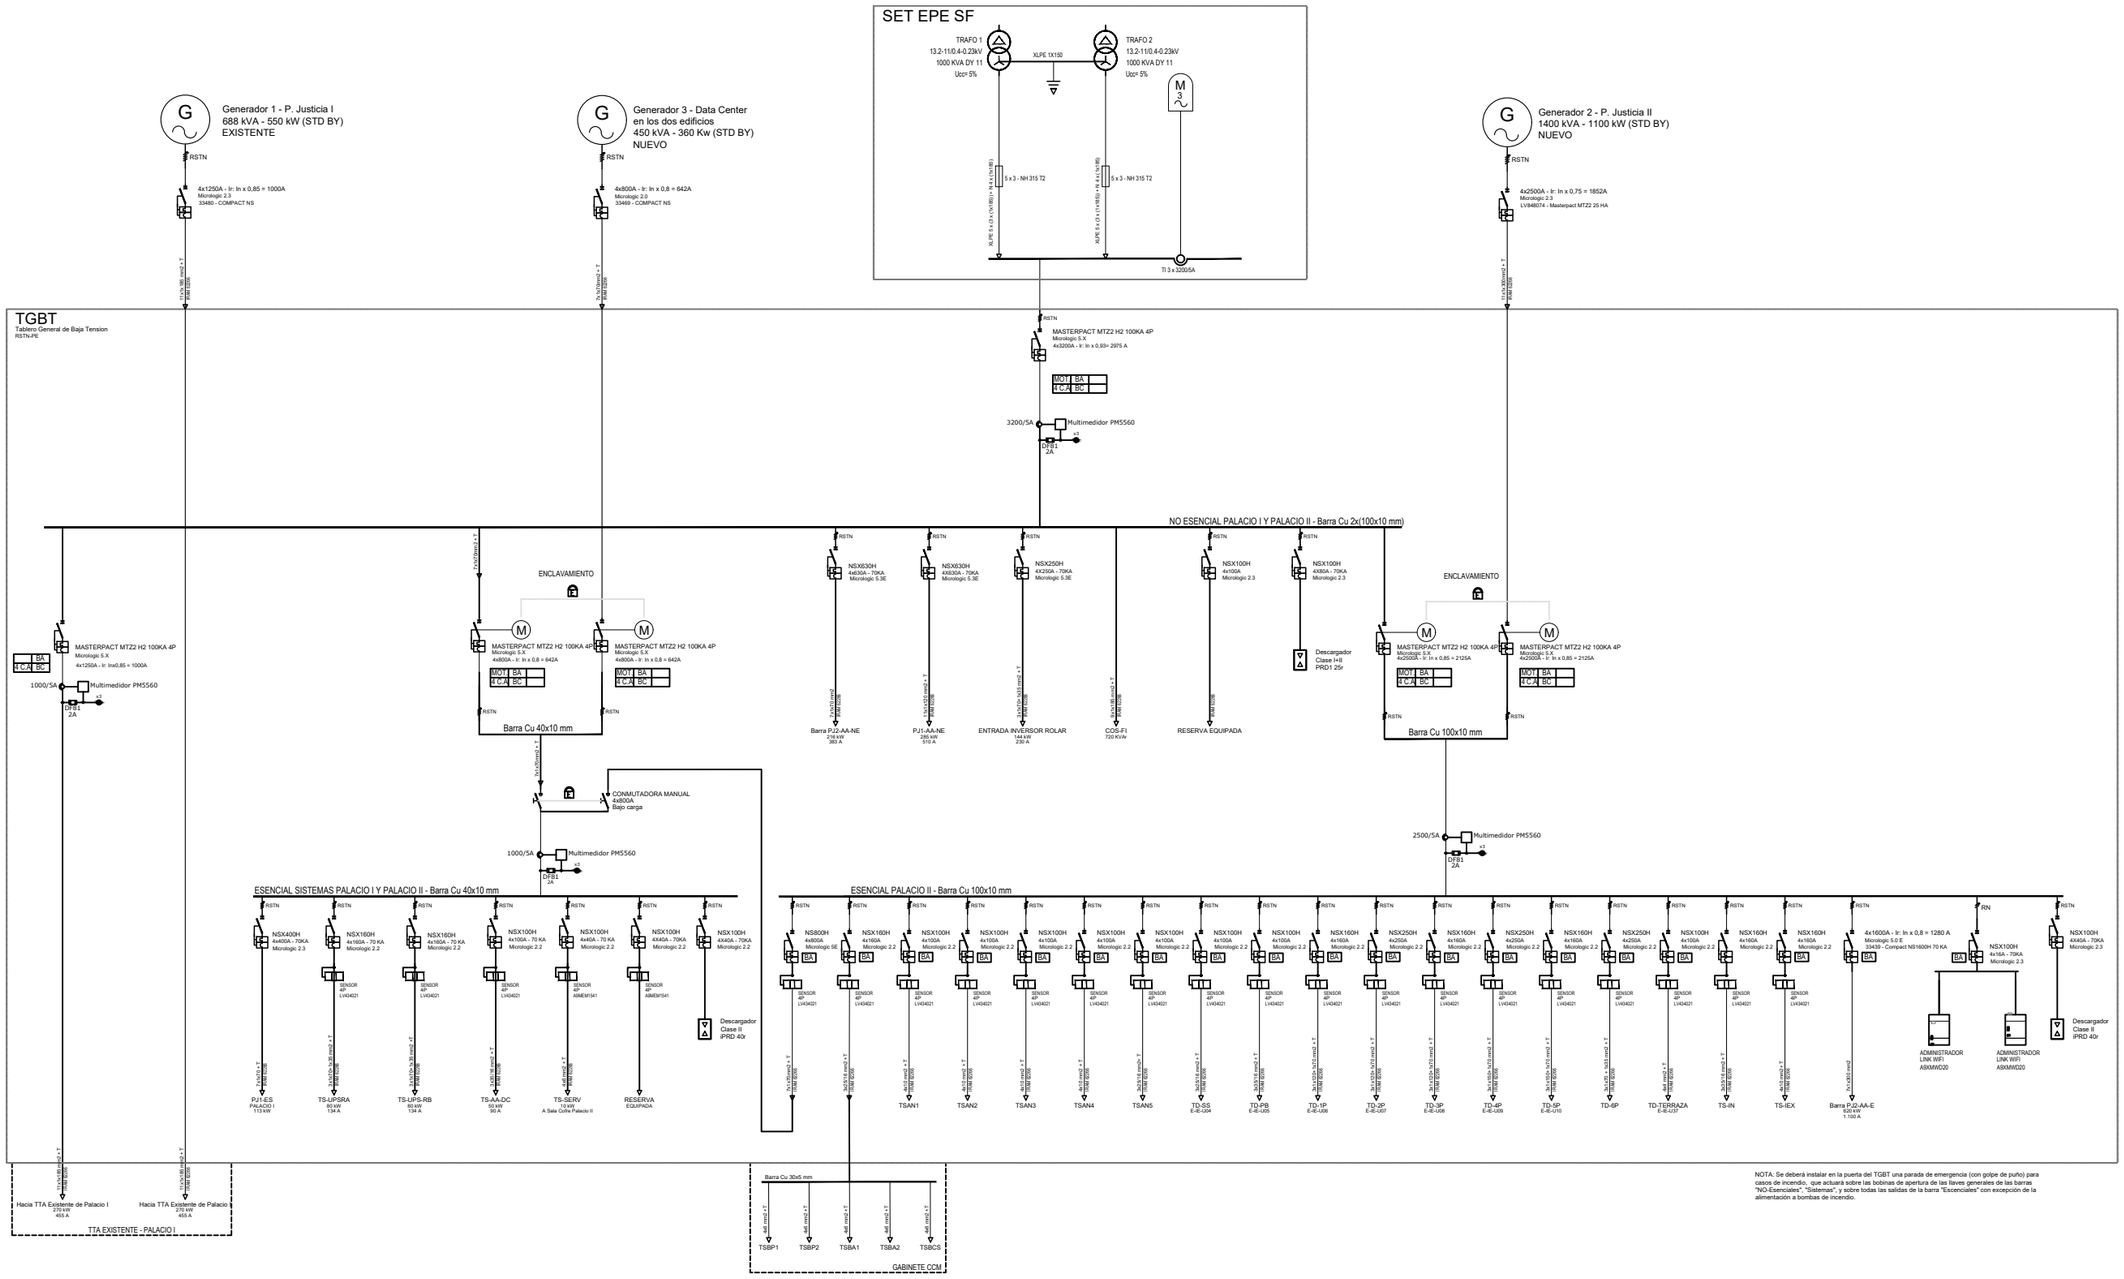

NOTA: Se deberá instalar en la puerta del TGBT una parada de emergencia (con golpe de puño) para casos de incendio, que actuará sobre las bobinas de apertura de las llaves generales de las barras "NO-Esenciales", "Sistemas", y sobre todas las salidas de la barra "Escenciales" con excepción de la alimentación a bombas de incendio.