





TABLERO TEAA-SPLIT
6.0 -
UBICADO EN INTERIOR

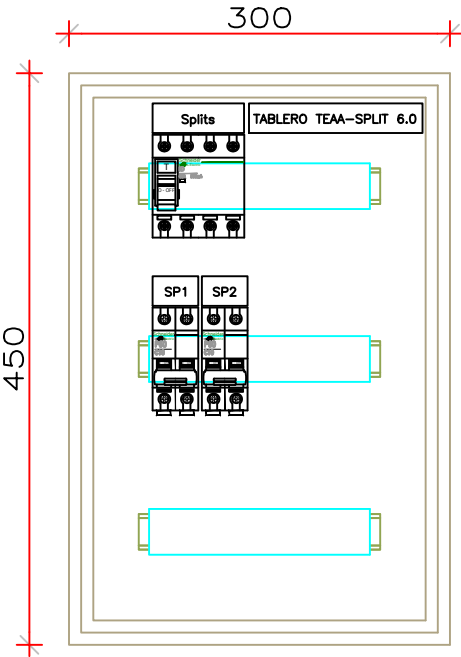

TABLERO TEAA-6

N° DE CIRCUITO	6.1.SP1	6.2.SP2
EQUIPO / MAQUINA	SPLIT 1	SPLIT 2
POTENCIA INSTALADA [kW]	1,5	1,5
INTENSIDAD [AMPER]	6	6
TIPO DE MAQUINA	SPLIT 1	SPLIT 2
UBICACION	TERRAZA	TERRAZA
LARGO DE CONDUCTOR	6 m	6 m
CONDUCTOR	2 x 2.50 mm²	2 x 2.50 mm²
DISYUNTOR DIFERENCIAL	4 X 25A-30mA	4 X 25A-30mA
INTERRUPTOR	2 X 10A	2 X 10A

TABLERO TEAA-DC
7.0 -
UBICADO EN INTERIOR

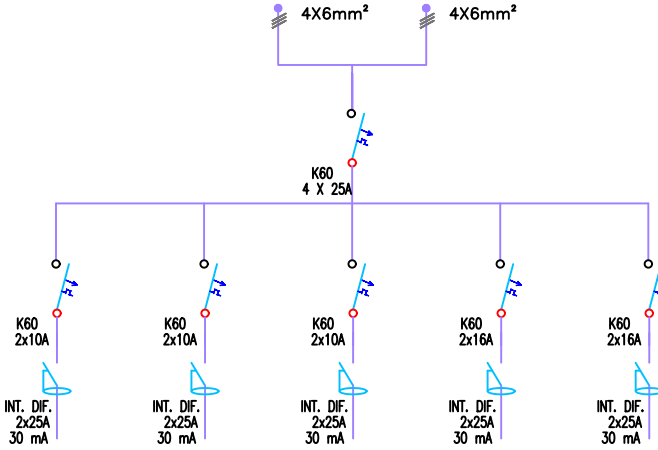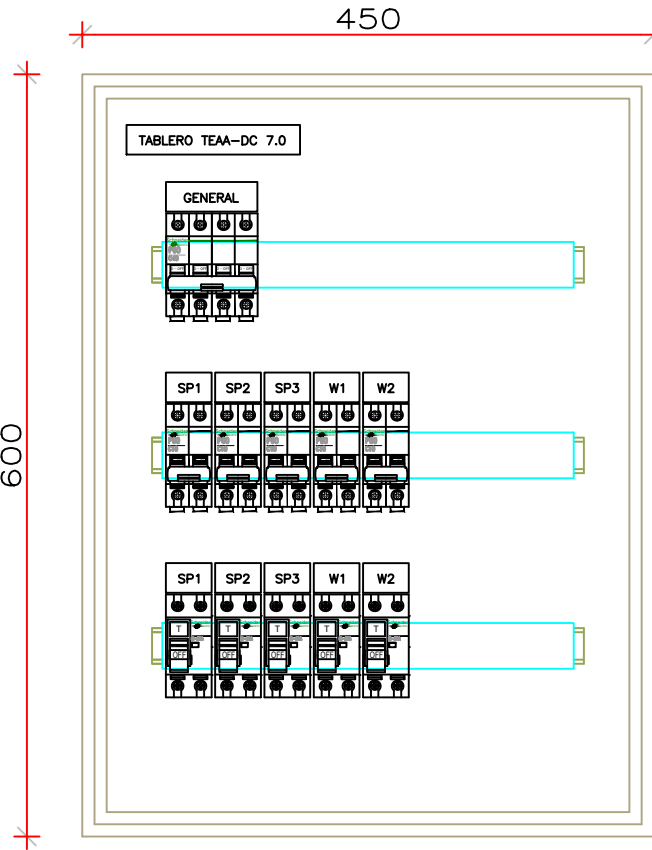

TABLERO TEAA-7

N° DE CIRCUITO	7.3.-SP4	7.4.-DC	7.5.-DC
EQUIPO / MAQUINA	SW202	WESTRIC 1	WESTRIC 2
POTENCIA INSTALADA [kW]	1,5	2	2
INTENSIDAD [AMPER]	6	9	9
TIPO DE MAQUINA	SPLIT 4	WESTRIC 1	WESTRIC 2
UBICACION	TERRAZA	TERRAZA	TERRAZA
LARGO DE CONDUCTOR	6 m	6 m	6 m
CONDUCTOR	2 x 2.50 mm²	2 x 2.50 mm²	2 x 2.50 mm²
DISYUNTOR DIFERENCIAL	4 X 25A-30mA	2 X 25A-30mA	2 X 25A-30mA
INTERRUPTOR	2 X 10A	2 X 16A	2 X 16A