


INSTALACIÓN ELÉCTRICA

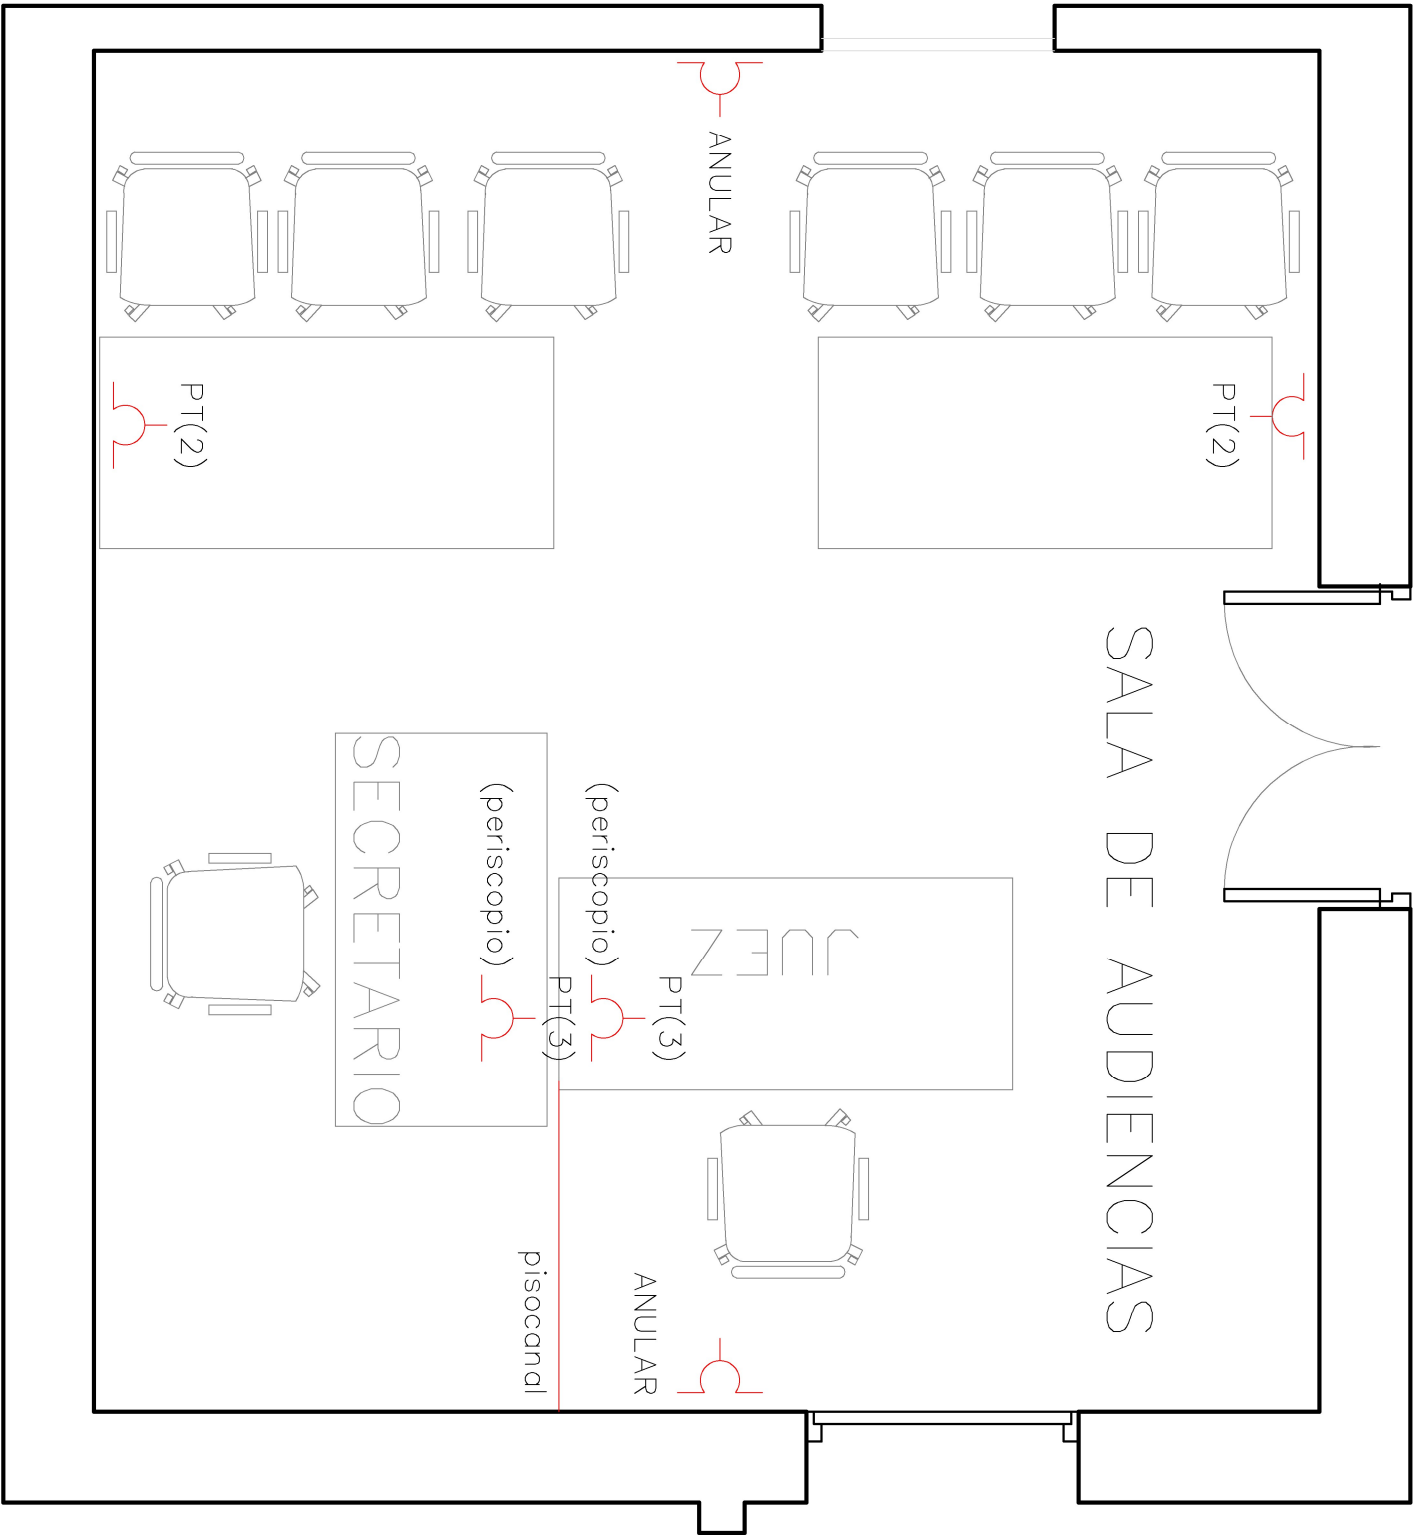

REFERENCIAS:

Puesto de Trabajo integrado por:

- * Un tomacorriente doble de uso común, Calibre 10A, Módulo doble color blanco (según PETG_IE).
- * Un tomacorriente doble de uso común, Calibre 10A, Módulo doble color rojo (según PETG_IE).
- * Una caja rectangular embutida de 50x100 mm **vacía (CON CÁMERA INDEPENDIENTE)** para puesto de red (según PETG_IE).
- * Montaje: Embutido en muro.
- * Altura de instalación: 0,60 m de NPT.

Puesto de Trabajo integrado por:

- * Un tomacorriente doble de uso común, Calibre 10A, Módulo doble color blanco (según PETG_IE).
- * Un tomacorriente doble de uso común, Calibre 10A, Módulo doble color rojo (según PETG_IE).
- * Una caja rectangular de 50x100 mm **vacía** para puesto de red (según PETG_IE).
- * Montaje: Caja exterior de aplicar 50x100 mm (según PETG_IE).
- * Altura de instalación: Nivel de zócalo.

Puesto de Trabajo integrado por:

- * Un tomacorriente doble de uso común, Calibre 10A, Módulo doble color blanco (según PETG_IE).
- * Un tomacorriente doble de uso común, Calibre 10A, Módulo doble color rojo (según PETG_IE).
- * Una cara **vacía** de periscopio para puesto de red (según PETG_IE).
- * Montaje: En periscopio aplicado en piso.
- * Altura de instalación: Nivel de piso.

Suministro eléctrico del centro de cableado de redes y central telefónica.

- * Un módulo tomacorriente doble de computación, Calibre 10A, Módulos dobles color rojo (según PETG_IE).
- * Montaje: Embutido en muro.
- * Altura de instalación: 1,80 m (podrá ser definida en obra).

- * Tomacorriente de uso común, Calibre 10A, Módulo simple color blanco (según PETG_IE).
- * Montaje: Embutido en muro.

- * Suministro de aire acondicionado. Dependiendo de las características de la unidad se la deberá aprovisionar de energía mediante tomacorriente interior (según PETG_IE) o suministro directo en la unidad exterior.

- Llave de un punto (características según PETG_IE)

- Llave combinada (características según PETG_IE)

- Jabalina acoplable de acero trellado al carbono SAE 1010/1020 revestida de cobre electrolítico con un 98% de pureza. Diámetro 3/4". **Longitud total 9 metros (tres jabalinas acopladas)**. Marca Genrod. Código JCA 1930. Denominación LA 1830. Provisista de caja de inspección de 15 cm x 15 cm, marca Genrod, código CI 2, material de fundición gris.

- Luminaria LED. Marca Luccola. Modelo Nuovo Elegante Plafón. Código BLP066. Potencia 45W. Luz neutra 4000°K. Dimensiones (mm): 594x594. Instalación/montaje: de adosar.

NOTA: Todas las medidas se verificarán en obra.

PLANO:		ESC. S/E
INSTALACIÓN ELÉCTRICA		Nº: 007
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE		
Oficina de Arquitectura del Poder Judicial / Santa Fe		
OBRA: SALA JUICIO ORAL CIVIL / SAN JUSTO		