


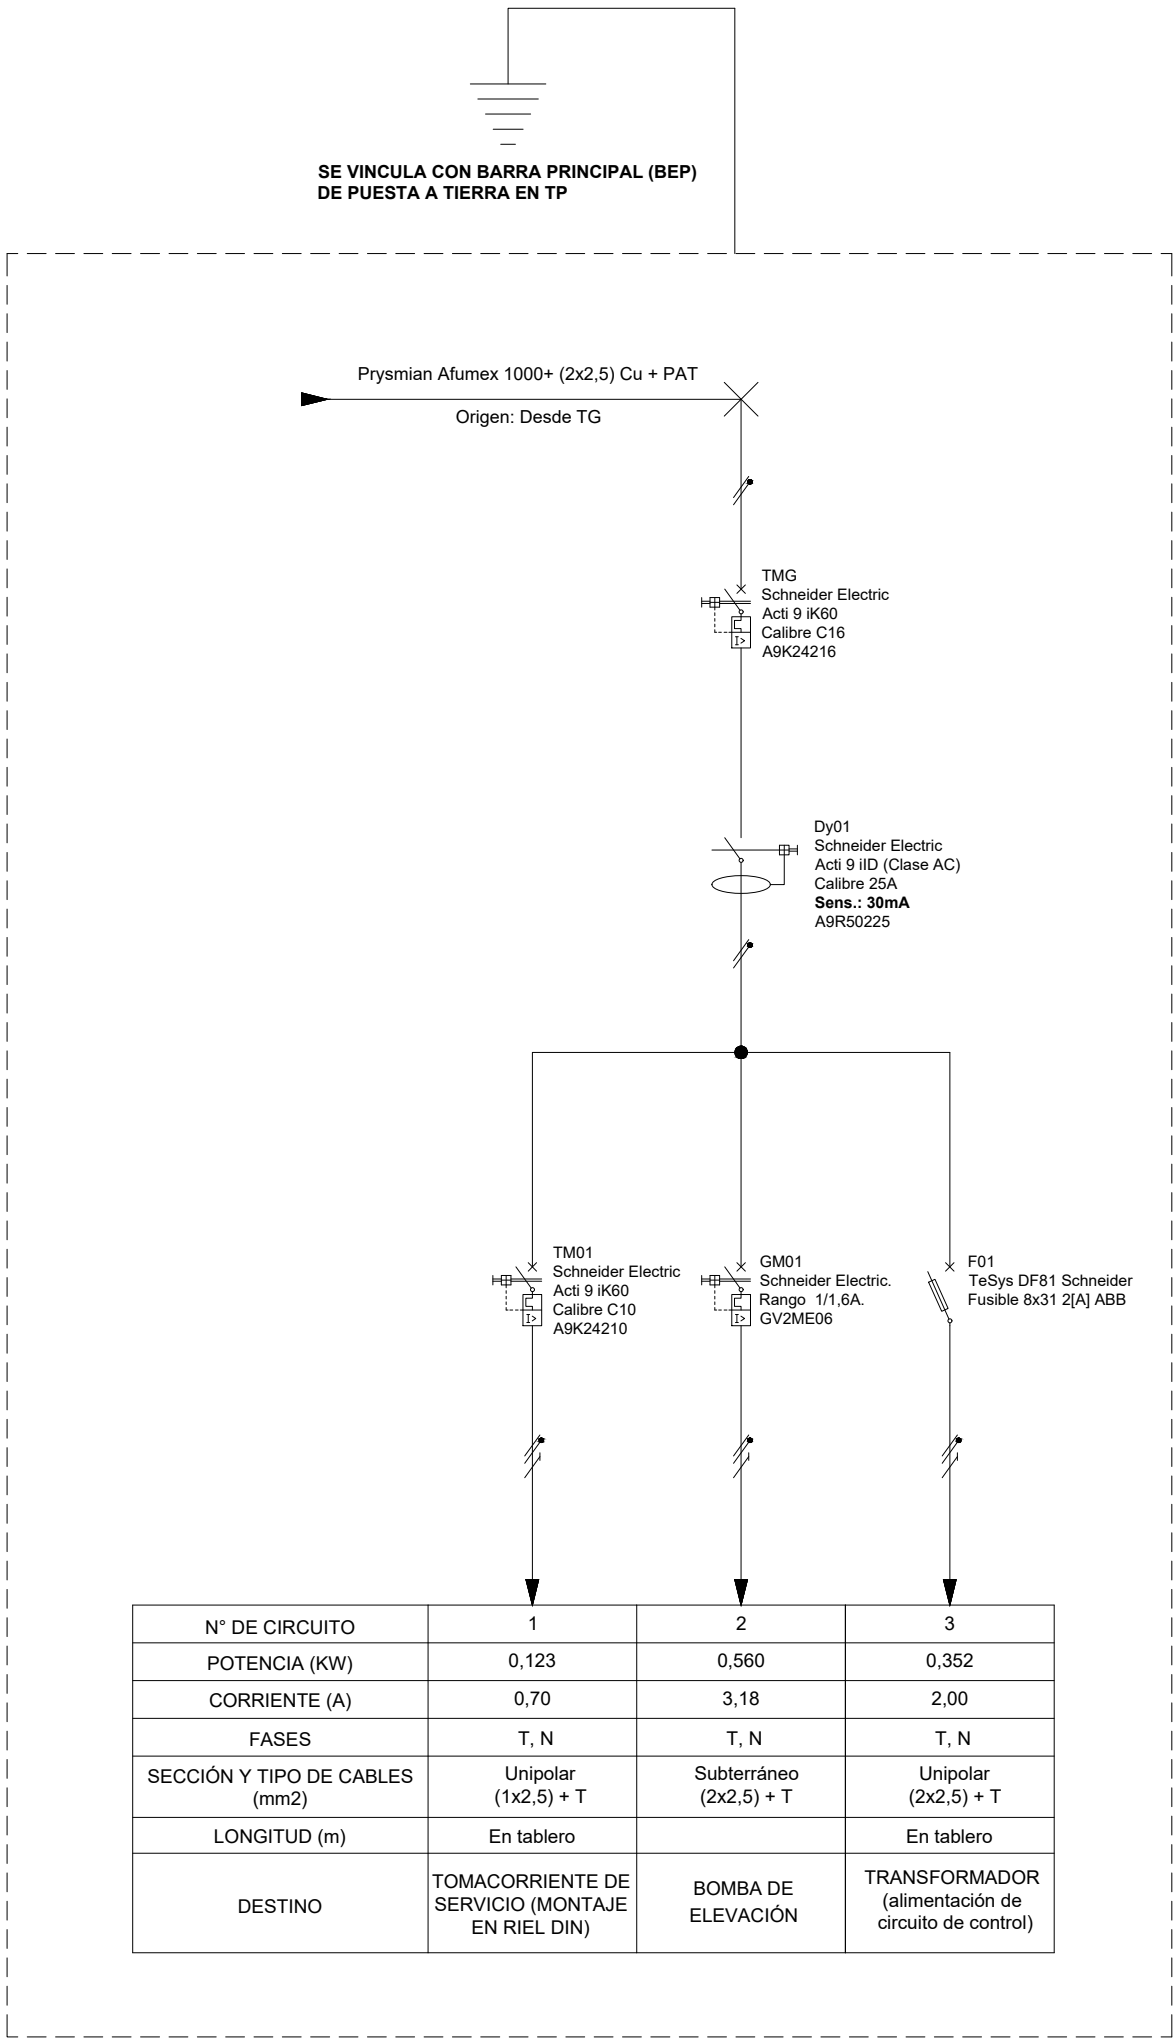

Nota:


* Dimensiones del tablero eléctrico 450 (alto) x 300 (ancho) x 100 (prof.). Ver características de gabinete, accesorios y materiales eléctricos en el cómputo anexo de materiales eléctricos.

* El ingreso y egreso de conductores deberá realizarse mediante la implementación de prensacables, a los efectos de preservar la estanqueidad del tablero.

Tensión de seguridad: 24VCA

El transformador se energiza desde aguas abajo de guardamotor


Maneta selectora de tres posiciones "MANUAL - AUTOMÁTICO".
Diámetro 22 mm. Schneider Electric. Modelo Harmony Easy XA2. Código XA2EJ33.
Montaje: Sobre tapa de tablero.

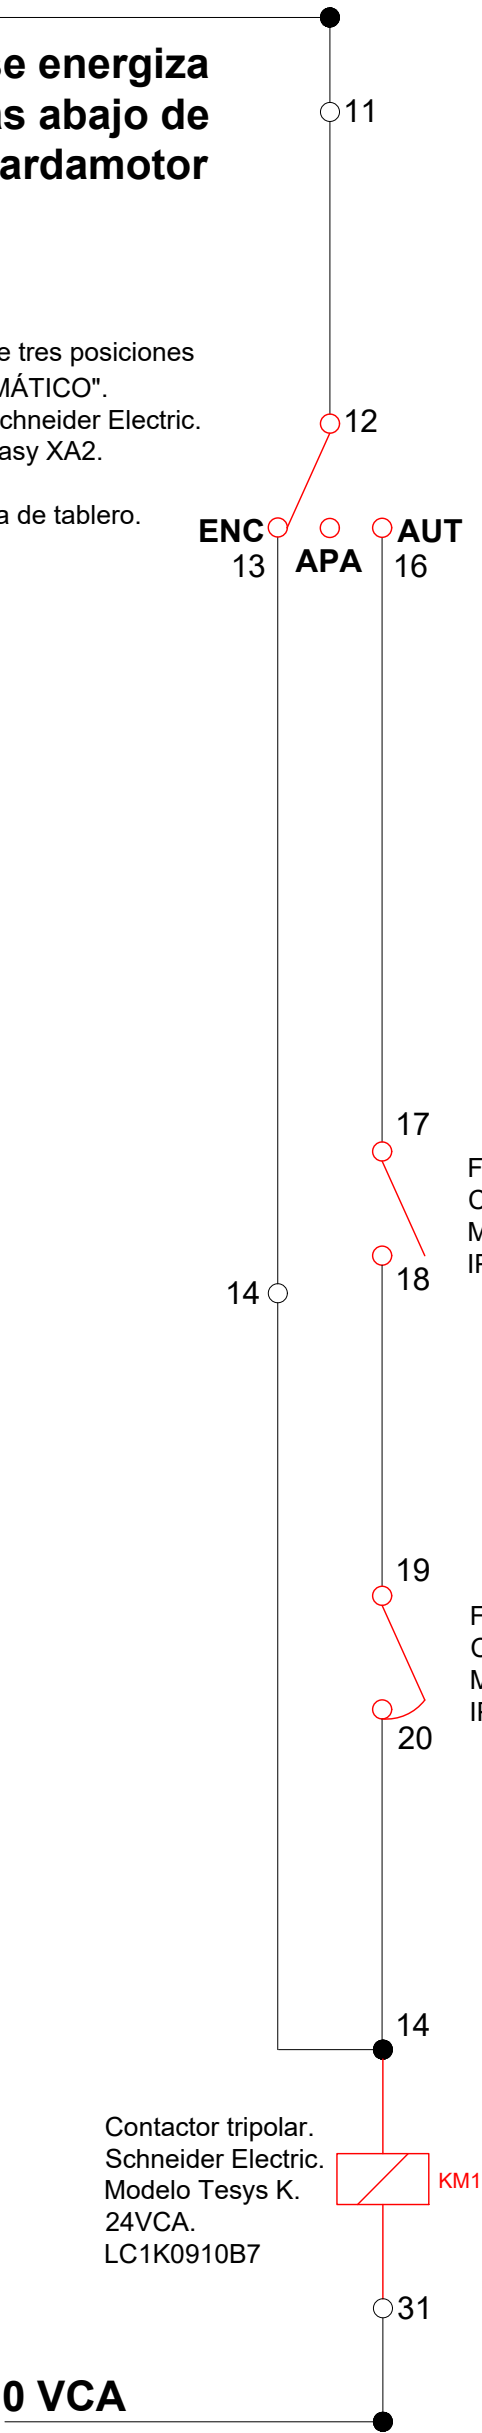

TABLERO SECCIONAL DE CISTERNA

SECUNDARIO
TRAFO
24VCA
11 31

Serie de flotantes de tanques

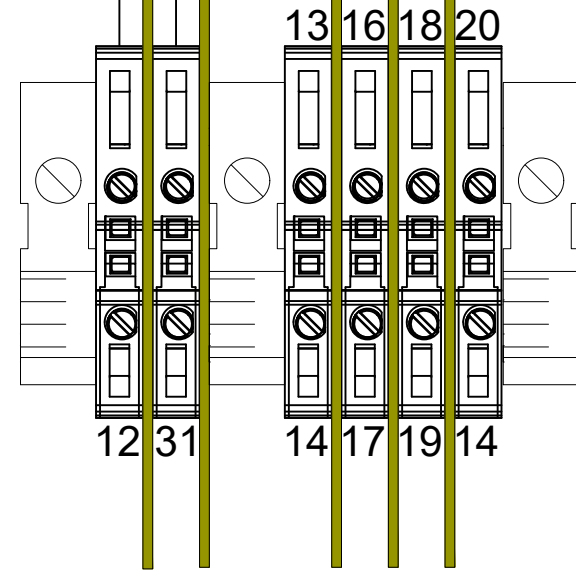

LA CONSTRUCCIÓN DE TODOS LOS TABLEROS Y GABINETES DEBERÁN SER DEL TIPO PROTOCOLIZADO, DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN EL PETP.

Aclaración:

La documentación técnica que consta en la presente planimetría debe interpretarse que es a título ilustrativo (encontrándose la misma a nivel de ante-proyecto), y en ningún caso dará derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos o erróneos, debiendo la misma realizar sus propias estimaciones y cálculos de toda la instalación para formular su oferta.

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

NOTA: Todas las medidas se verificarán en obra.

	PLANO:	ESC
	TABLERO SECCIONAL DE CISTERNA	Nº: IE 04
	PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE	
Oficina de Arquitectura del Poder Judicial / Santa Fe		
OBRA: REFORMA EDILICIA DE INMUEBLE EN 9 DE JULIO 1832		