


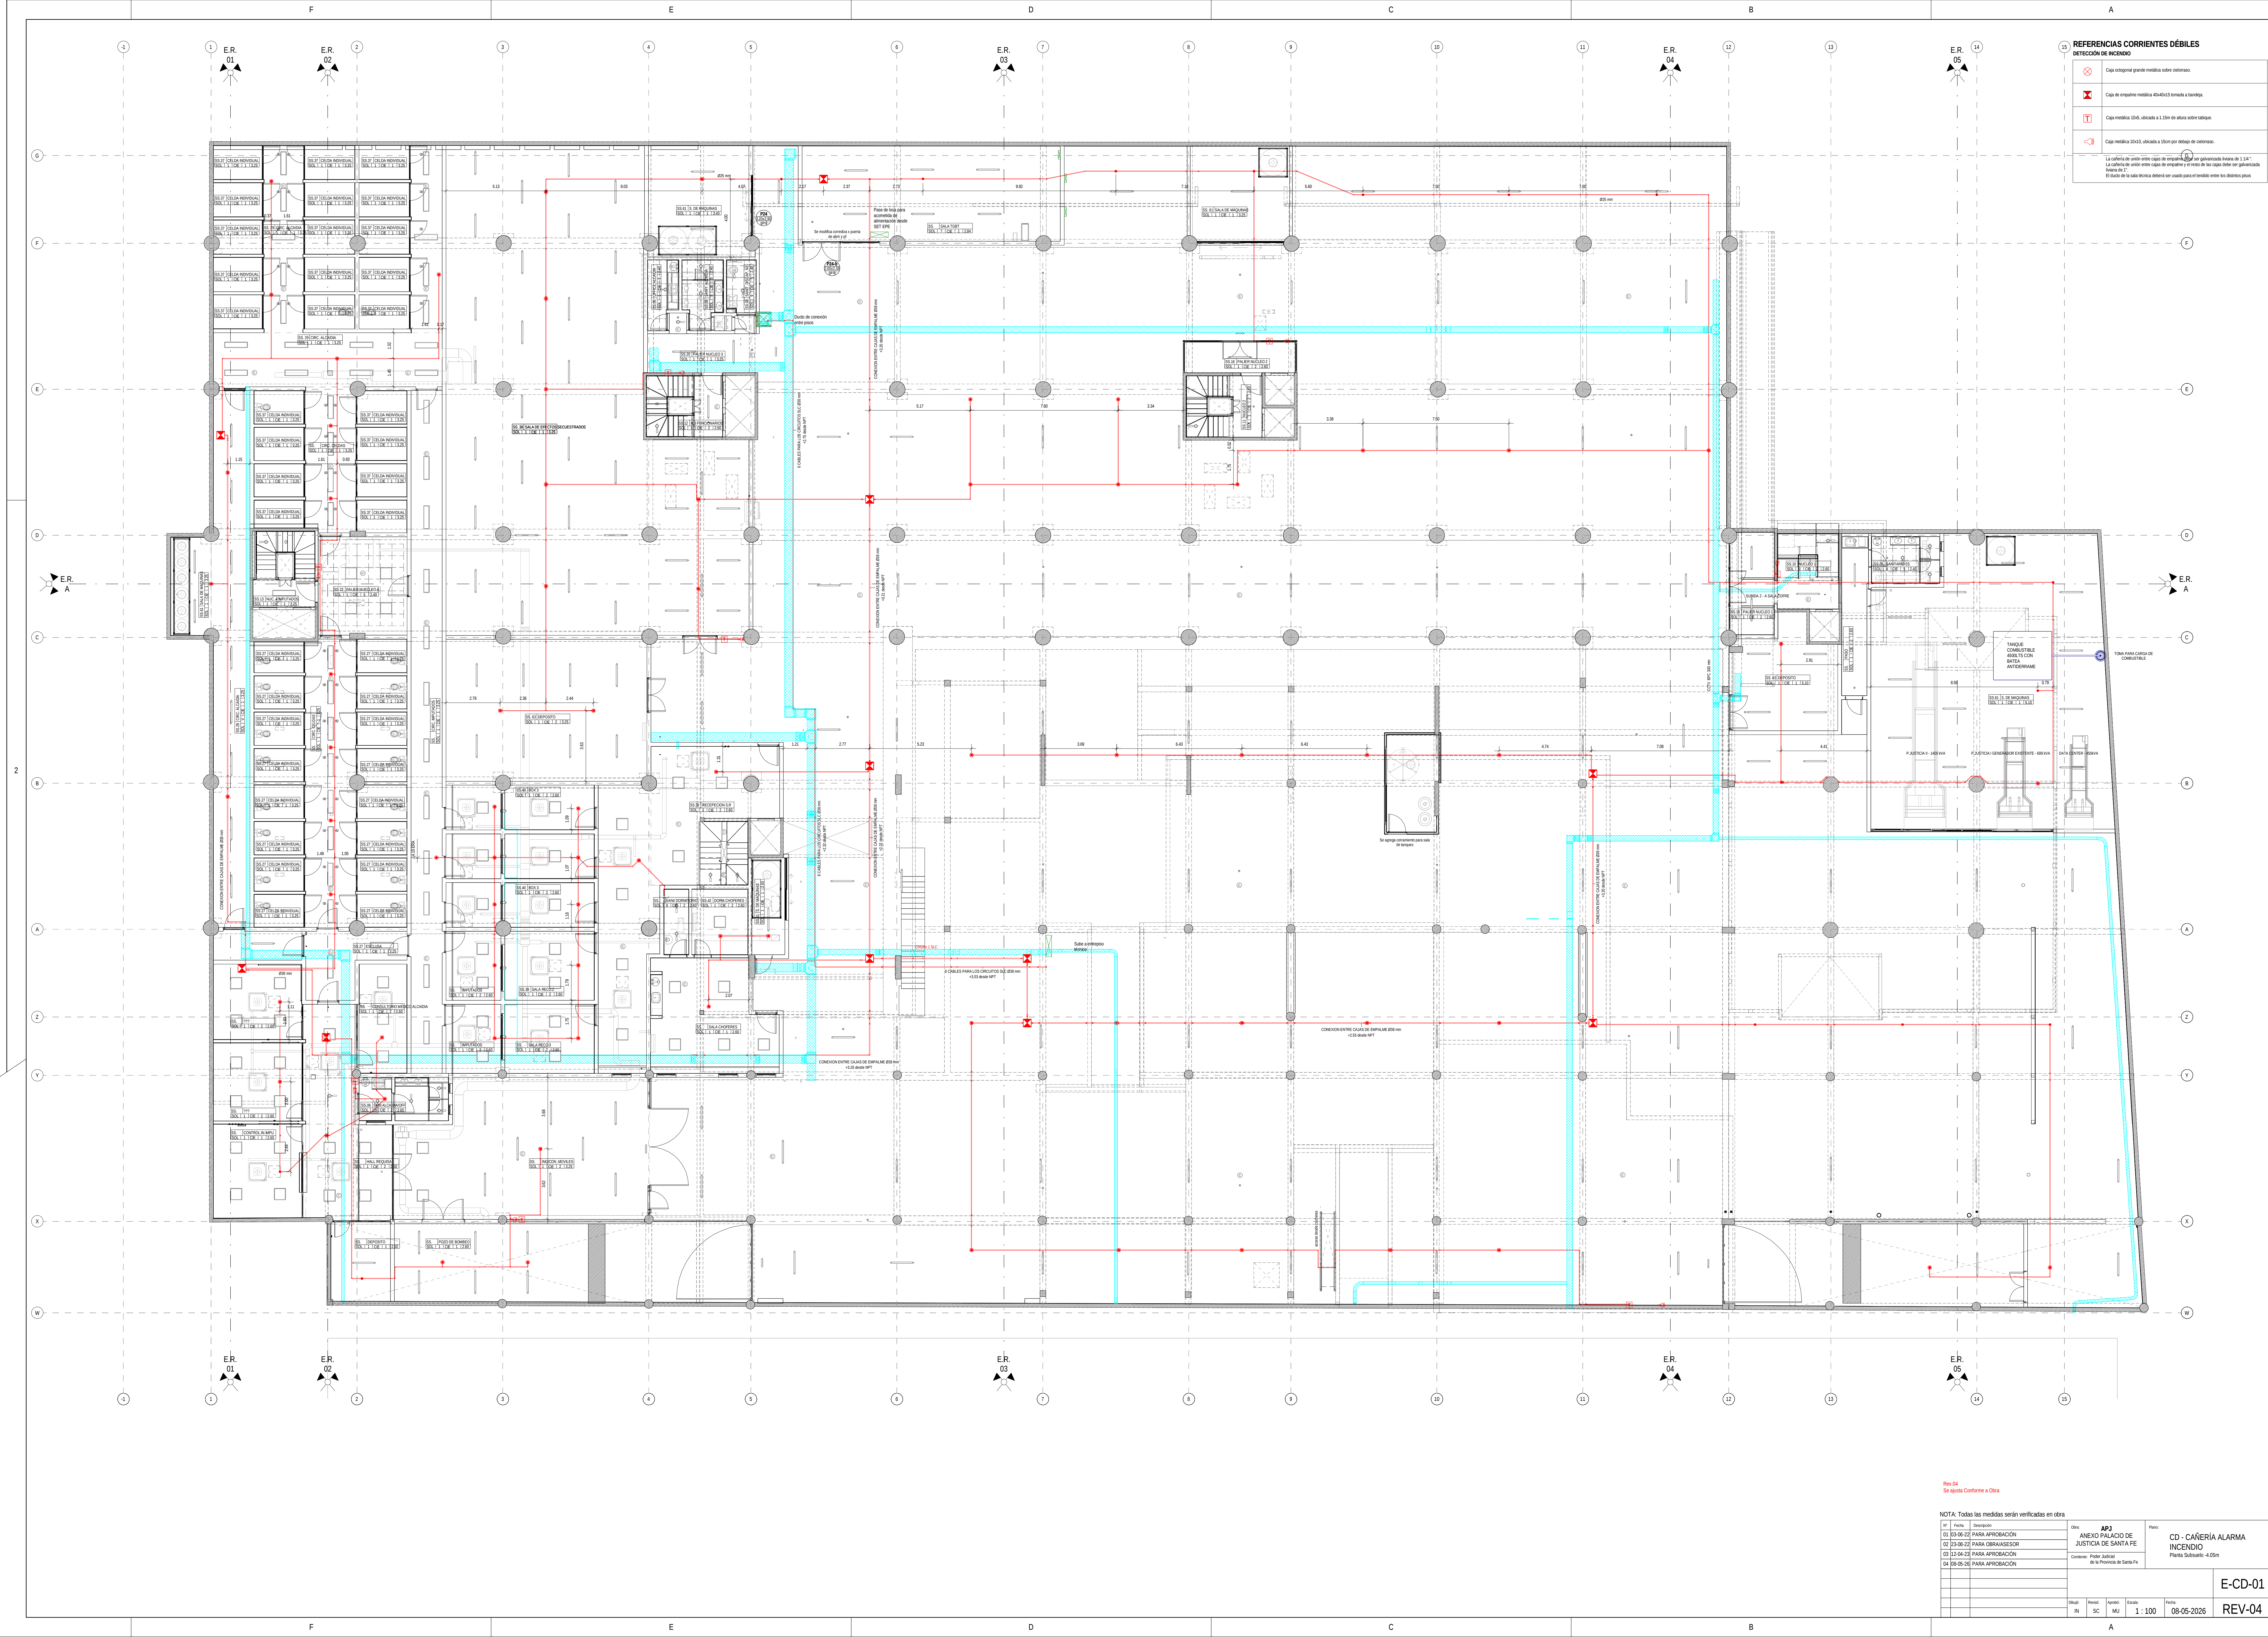

15 REFERENCIAS CORRIENTES DÉBILES	
DETECCIÓN DE INCENDIO	
	Caja original grande metálica sobre detector.
	Caja de empalme metálica 40x40x150 mm sobre detector.
	Caja metálica 120x150 mm, ubicada a 1.5m de altura sobre detector.
	Caja metálica 120x150 mm, ubicada a 1.5m de altura sobre detector.

Rev 04
Se ajusta Conforme a Obra

NOTA: Todas las medidas serán verificadas en obra

Fecha		Descripción		Diseño		Punto	
01-09-2022		PARA APROBACIÓN		APJ		ANEXO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTA FE	
02-09-2022		PARA OBRAS/ASESOR					
03-09-2022		PARA APROBACIÓN					
04-09-2022		PARA APROBACIÓN					

CD - CAÑERÍA ALARMA INCENDIO
Planta Subsuelo - 4.05m