


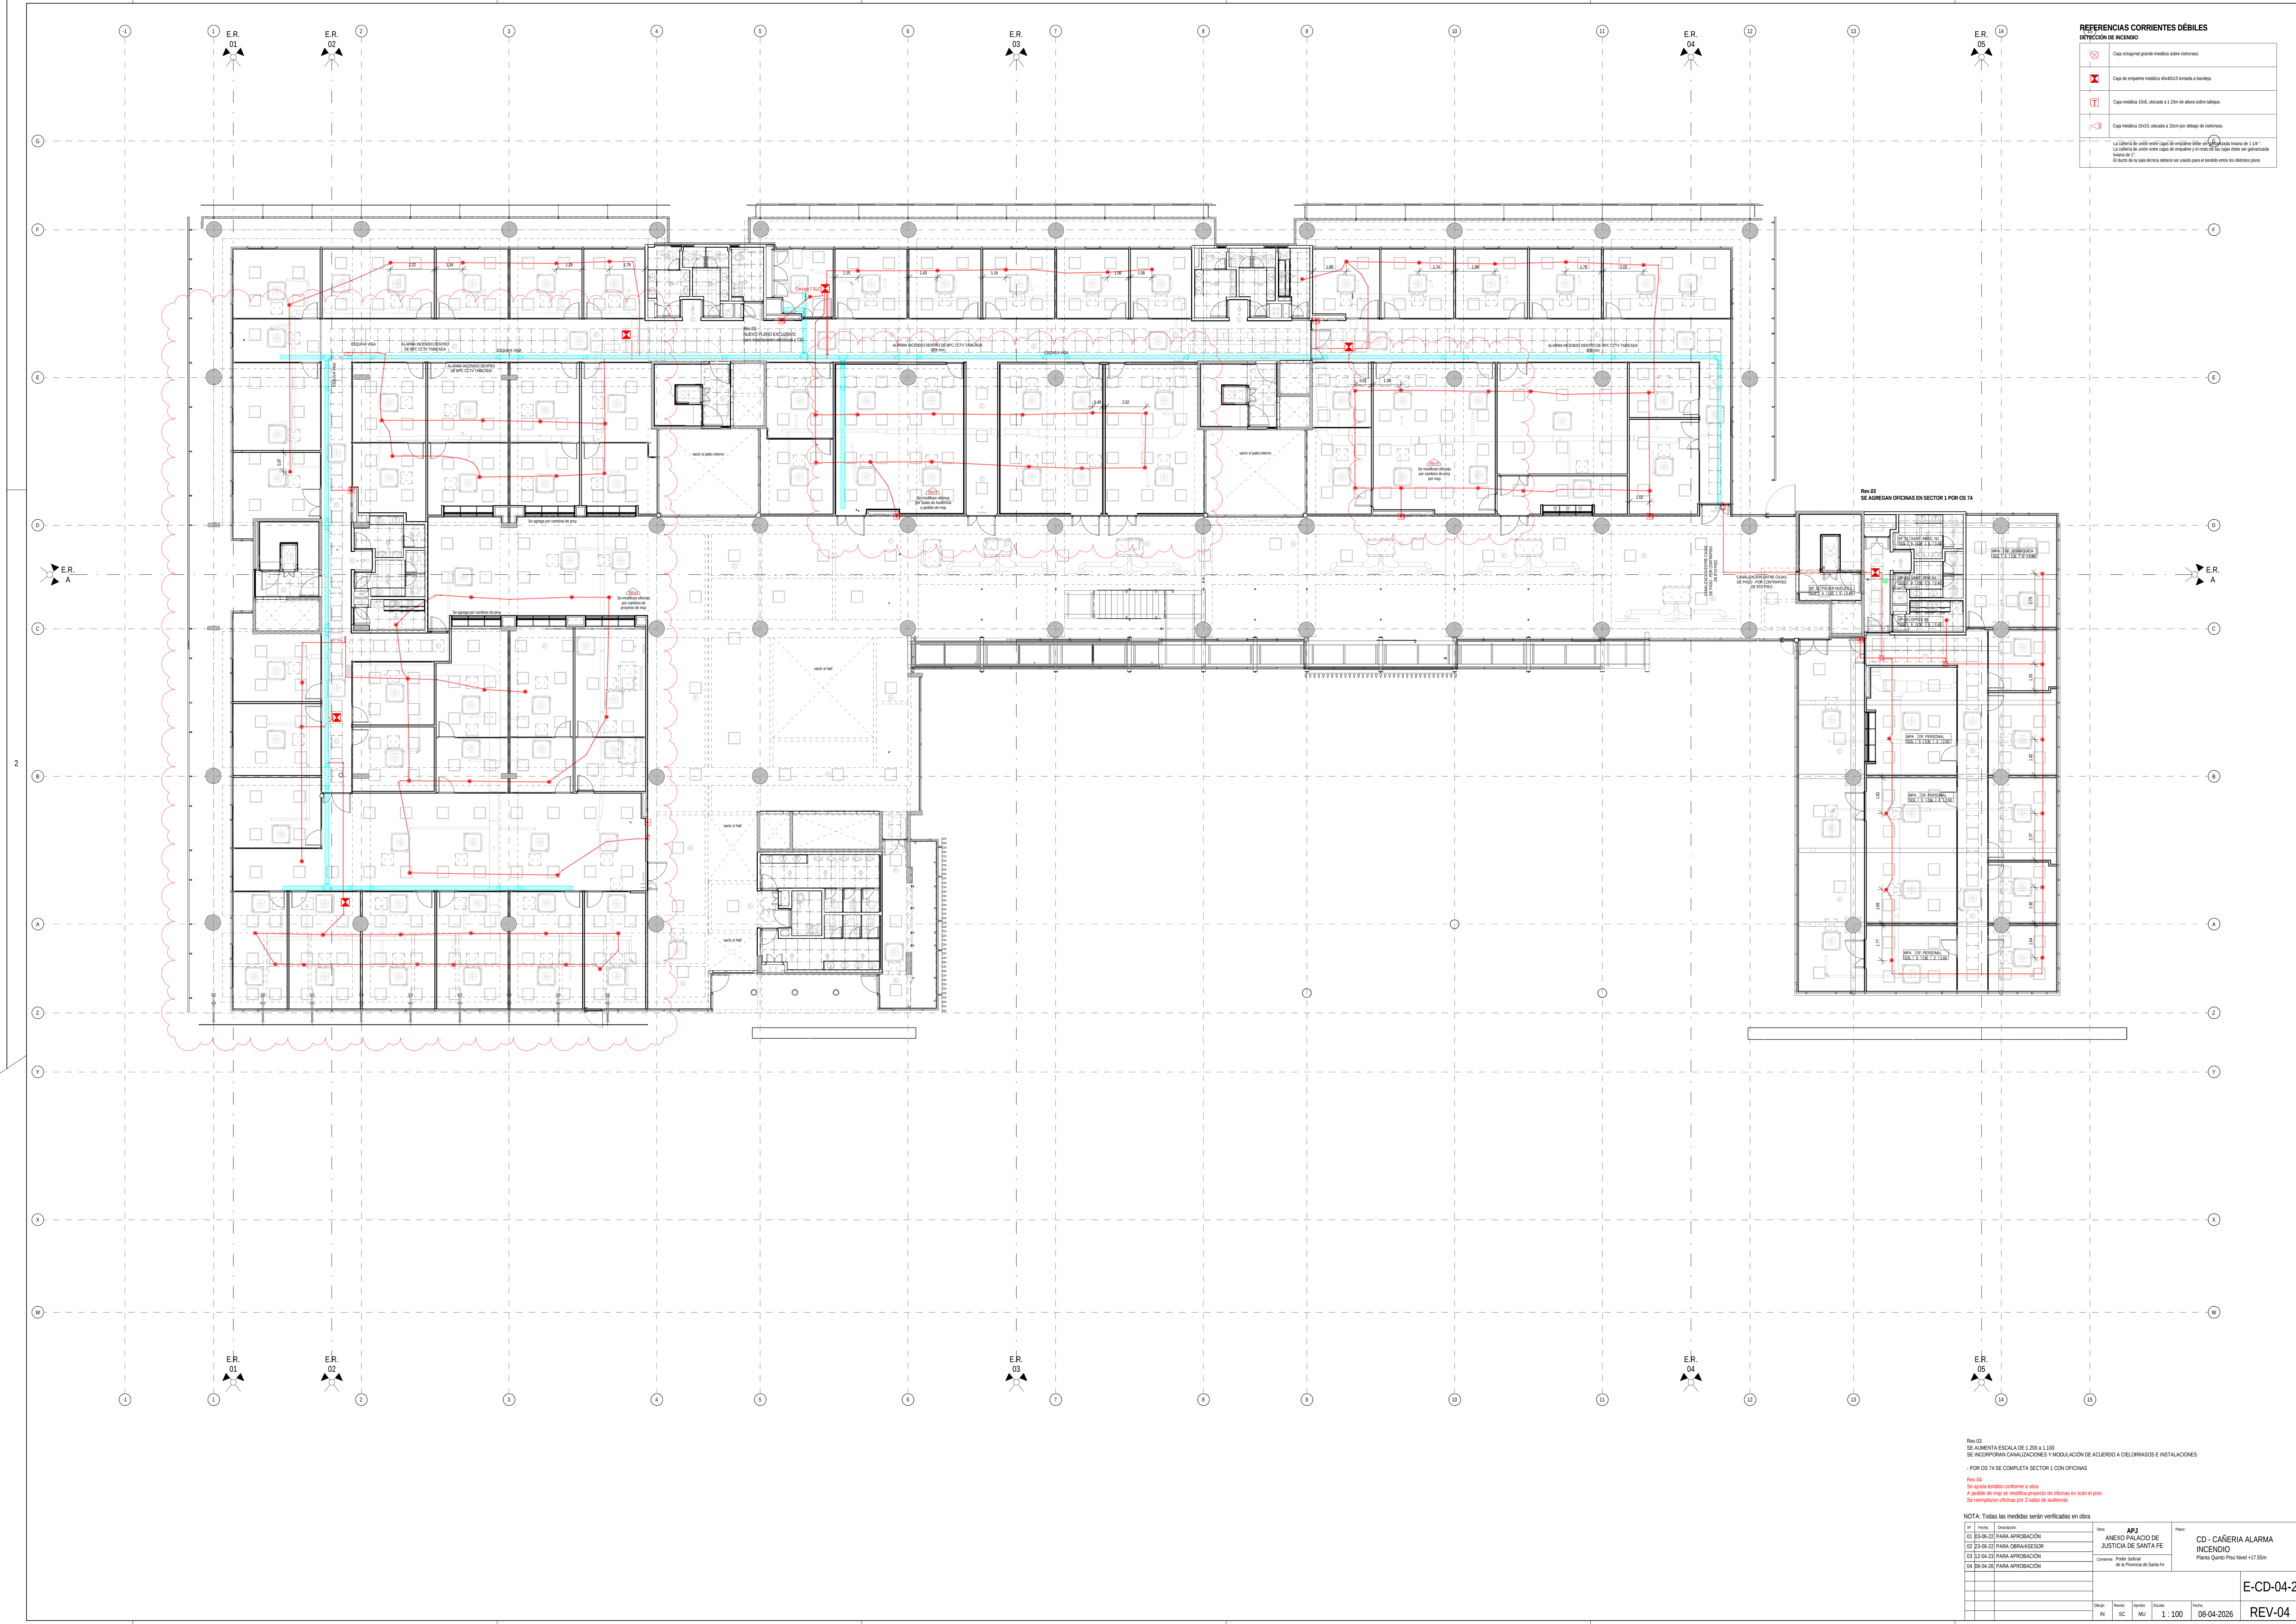

REFERENCIAS CORRIENTES DÉBILES	
DETECCIÓN DE INCENDIO	
	Caja integradora centralizada sobre catenaria.
	Caja de empalme medidora 4x4x125 tornada a bandeja.
	Caja medidora 12x125, ubicada a 1.5m de altura sobre rasante.
	Caja medidora 12x125, ubicada a 1.5m por debajo de catenaria.
La altura de estos entre cajas de empalme debe ser máxima de 1.5m. La altura de estos entre cajas de empalme y el resto de las cajas debe ser máxima de 1.5m. El resto de las cajas debe ser máximo de 1.5m.	

Rev.03
SE AUMENTA ESCALA DE 1:200 A 1:100
SE INCORPORAN CANALIZACIONES Y MODULACION DE ACUERDO A CIELORRASOS E INSTALACIONES

- POR OS 74 SE COMPLETA SECTA 1 CON OFICINAS

Rev.04
Se ajusta tamaño conforme a obra
A pedido de ripo se modifica proyecto de oficinas en todo el piso
Se incorporan oficinas por 3 salas de audiencia

NOTA: Todas las medidas serán verificadas en obra

No	Fecha	Descripción	Obra	Plano
01	03-06-12	PARA APROBACIÓN	AP3 ANEXO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTA FE	
02	03-08-12	PARA OBRASERO	Continúa: Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe	
03	04-04-16	PARA APROBACIÓN		